


**Maszty - iglice - przewód w izolacji wysokonapięciowej MASZTY DO PW maszty aluminiowe na czwórnogu do PW**

**H926333**

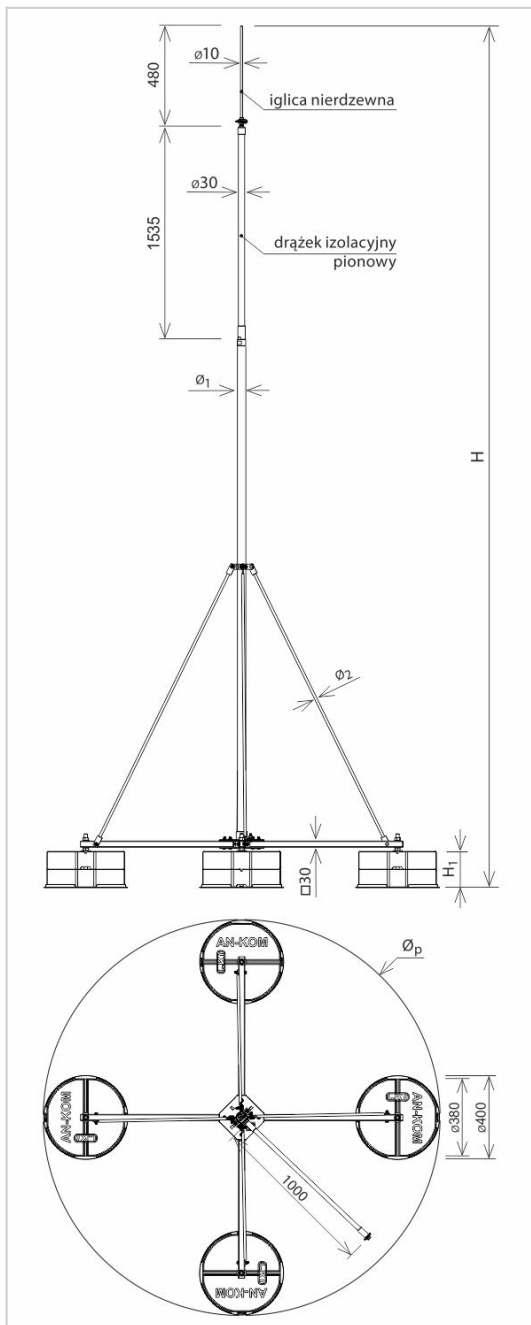

**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stop aluminium

**OPIS:**

Maszty aluminiowe na czwórnogu do PW\* przeznaczone do ochrony urządzeń na dachach obiektów przemysłowych w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu iskrobezpiecznego. Prąd pioruna z iglicy masztu odprowadzany jest przewodem w izolacji wysokonapięciowej PW. Nie wymagają klejenia. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładki pcv pod obciążniki betonowe, podpory, izolator pionowy, iglica.

\*PW – przewód w izolacji wysokonapięciowej

\*\* Dla jednego przewodu w izolacji wysokonapięciowej. W przypadku więcej niż 1 przewodu na zapytanie.

**SCHEMAT MASZTU NA TRÓJNOGU Z PW**

**ZALECAMY:**

Wykonanie dodatkowej warstwy rozdzielającej pokrycie dachowe od konstrukcji kompletnego masztu. Do rozdzielenia wykorzystujemy materiał danego pokrycia dachowego.

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>symbol</b><br>typ                | <b>H926333</b><br>AN-510F/ALS/4x2P |
| <b>H (mm)</b>                       | 7000                               |
| <b>waga obciążnika (kg)</b>         | 8 x 21,5                           |
| <b>Ø1 / Ø2 (mm)</b>                 | 40 / 16                            |
| <b>Øp / H1 (mm)</b>                 | 1860 / 180                         |
| <b>wytrzymałość na wiatr (km/h)</b> | 105                                |
| <b>wymiar przewodu (mm)</b>         | Ø8                                 |
| <b>wersja materiałowa</b>           | stop aluminium                     |



**AN-KOM 2 Sp. z o.o.**  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



**an-kom.pl**  
**biuro@an-kom.pl**



tel./fax  
**+48 33 875 18 11**  
**+48 33 870 60 88**