

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
Tel. +48 32 324 63 00, e-mail: info@kontakt-simon.com
http://www.kontakt-simon.com

SIMON 54: DETD1A.01..
SIMON 55: TETD1A.01..


TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PROGRAMMABLE THERMOSTAT PROGRAMMIERBARER THERMOSTAT

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN


~230 V ± 10% 50 Hz	IP20	16 A/3600 W (AC1) 2 A/450 VA (AC3)			
-----------------------	------	---------------------------------------	--	--	--

Otoczenia / Of the environment / Umgebungen	0°...+35°C
Zakres nastawień / Settings range / Einstellbereich	0°...+50°C
Dokładność nastawień / Settings accuracy / Einstellgenauigkeit	0,5°C
Dokładność pomiaru / Measurement accuracy / Messgenauigkeit	0,1°C

ZALECENIA MONTAŻOWE / INSTALLATION RECOMMENDATIONS / MONTAGEMPFEHLDUNGEN

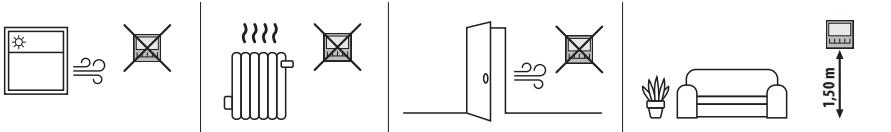

INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

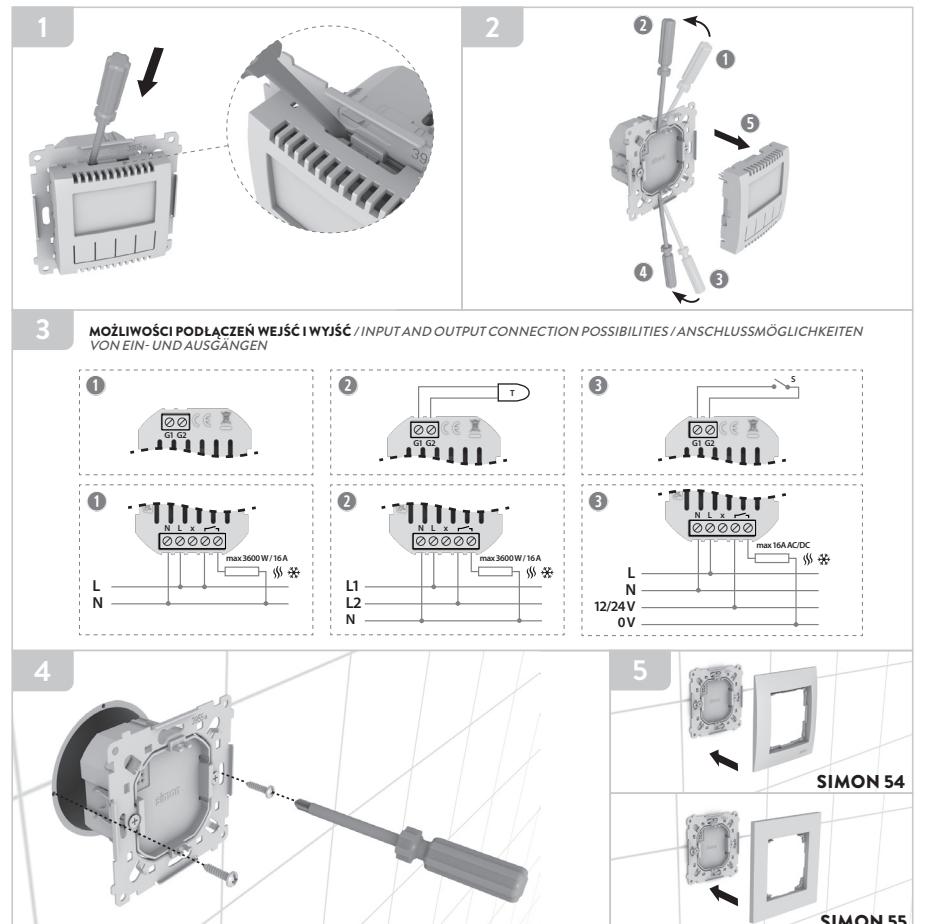

OPIS / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PL Termostat elektroniczny z wyświetlaczem służy do kontroli temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Termostat mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik wewnętrzny oraz temperaturę innego obiektu (np. podłogi) poprzez sondę zewnętrzną (T) jeżeli jest podłączona. Termostat utrzymuje zadaną temperaturę w oparciu o pomiar z czujnika wewnętrznego lub zewnętrznego w zależności od ustawień w menu. Dodatkowo czujnik zewnętrzny można skonfigurować jako ogranicznik temperatury np. podłogi. Termostat steruje bezpotencjałowym przekaźnikiem wyjściowym, który w trybie grzania może być podłączony do kotła, głowic termostatycznych, elektrycznego ogrzewania podłogowego itp. a w trybie chłodzenia do urządzenia chłodzącego.

EN The electronic thermostat, with a display, is used to control the temperature in residential and office spaces. The thermostat measures the ambient temperature via the internal sensor and the temperature of another object (e.g., floor) via the external probe (T), if connected. The thermostat maintains the set temperature based on the measurement from the internal or external sensor, depending on the settings in the menu. Additionally, the external sensor can be configured as a temperature limiter, e.g., for the floor. The thermostat controls a potential-free output relay which can be connected to a boiler, thermostatic heads, electric underfloor heating, etc. in heating mode and to a cooling device in cooling mode.

DE Elektronischer Thermostat mit Display wird zur Temperaturregelung in Wohn- und Bürräumen eingesetzt. Der Thermostat misst die Umgebungstemperatur mit einem internen Fühler und die Temperatur eines anderen Objekts (z.B. des Fußboden) mit einem externen Fühler (T), falls dieses angeschlossen ist. Der Thermostat hält die eingestellte Temperatur auf der Grundlage der Messung des internen oder externen Fühlers, je nach Einstellungen im Menü. Zusätzlich kann der externe Fühler als Temperaturbegrenzer z.B. für den Fußboden konfiguriert werden. Der Thermostat steuert ein potentiellfreies Ausgangsrelais, das im Heizbetrieb an einen Heizkessel, Thermostatköpfen, eine elektrische Fußbodenheizung usw. und im Kühlbetrieb an ein Kühlgerät angeschlossen werden kann.


ZASADA DZIAŁANIA / PRINCIPLE OF OPERATION / FUNKTIONSPRINZIPI

PL Temperatura zmierzona przez czujnik wewnętrzny wokół termostatu lub temperatura zmierzona przez czujnik temperatury zewnętrznej (sondy) jest porównywana z temperaturą żądaną. Biorąc pod uwagę nastawione parametry regulacji, termostat załącza lub wyłącza przekaźnik wyjściowy, który steruje źródłem ogrzewania lub chłodzenia. Styk przełączający przekaźnika jest galwanicznie odseparowany od zacisków zasilania i od zacisków zewnętrznej sondy lub styku.

EN The temperature measured by the internal sensor around the thermostat or the temperature measured by the external temperature sensor (probe) is compared with the desired temperature. Taking into account the set regulation parameters, the thermostat turns on or off the output relay that controls the heating or cooling source. The switching contact of the relay is galvanically separated from the supply terminals and the terminals of the external probe or contact.

DE Die vom internen Fühler um den Thermostat oder vom externen Temperaturfühler (Sonden) gemessene Temperatur wird mit der Solltemperatur verglichen. Unter Beachtung der eingestellten Regelparameter schaltet der Thermostat das Ausgangsrelais ein oder aus, das die Heiz- oder Kühlquelle steuert. Der Schaltkontakt des Relais ist - von den Stromversorgungsklemmen und von den Klemmen des externen Fühlers oder -Kontakts galvanisch getrennt.

WYŚWIETLACZ / DISPLAY / DISPLAY

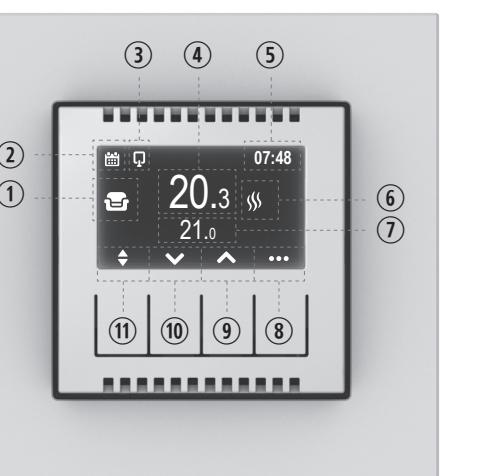

① Stan termostatu / State of the thermostat / Thermostat Status

KOMFORT / COMFORT / KOMFORT
temperatura ustawiona w trybie ręcznym
temperature set in manual mode
im manuellen Modus eingestellte Temperatur

ECO / ECO / ECO
temperatura ustawiona w trybie ręcznym
temperature set in manual mode
im manuellen Modus eingestellte Temperatur

Termostat wyłączony / Thermostat off / Thermostat AUS

W aktywnym trybie automatycznym miejsce ① pozostaje puste
Space ① remains empty when automatic mode is active

Nastawa ręczna / Manual setting / Manuelle Einstellung

WAKACJE / HOLIDAY / URLAUB
temperatura ustawiona na zadaną liczbę dni
temperature set for the preset number of days
die Temperatur für die angegebene Anzahl von Tagen eingestellt

② Tryby pracy / Operating mode / Betriebsart

Automatyczny, temperatury zgodne z programem czasowym / Automatic, temperature according to the time program / Automatikbetrieb, Temperaturen nach dem Zeitprogramm

Automatyczny nieaktywny do następnej zmiany w programie czasowym / Automatic inactive until the next change to the time program / Automatikbetrieb, inaktiv bis zur nächsten Änderung im Zeitprogramm

Reczny, miejsce ② pozostaje puste / Manual, space ② remains empty / Handbetrieb, die Stelle ② bleibt leer

Czujnik temperatury zewnętrznej / External temperature sensor / Außenwärmesensor

Aktywny / Active / Aktiv

Nie podłączony / Not connected / nicht angeschlossen

Mierzona temperatura / Measured temperature / Gemessene Temperatur

Aktualny czas / Current time / Aktuálny čas

Grawne / Heating / Wärmen

Chłodzenie (opcja konfiguracji rozszerzonej) / Cooling (extended configuration option) / Kühlen (optional: erweiterte Konfiguration)

Żadana temperatura / Desired temperature / Solltemperatur


Menü ustawienni termostatu / Thermostat settings MENU / MENÜ von Thermostateinstellungen

Blokada wejścia do menu. W celu zdjęcia blokady wejścia do menu, należy naciąć i przytrzymać jednocześnie 4 przyciski / Menu entry lock. To remove the menu entry lock, press and hold all 4 buttons simultaneously / Eingangssperre für das Menü. Um die Menüeingangssperre aufzuheben, drücken und halten Sie alle 4 Tasten gleichzeitig gedrückt

ręczne zwiększenie temperatury o 0,5°C / manual temperature increase by 0,5°C / manuelle Temperaturerhöhung um 0,5°C

ręczne zmniejszenie temperatury o 0,5°C / manual temperature decrease by 0,5°C / manuelle Temperatursenkung um 0,5°C

Przelaczenie pomiędzy zapisanymi temperaturami komfortu i eco / Długi naciśnięcie wyświetla wykres programu czasowego na dany dzień / Switching between the stored COMFORT and ECO temperatures. A long pressing displays the time program chart for the day / Umschaltung zwischen den gespeicherten COMFORT- und ECO-Temperaturen. Durch langes Drücken wird das Zeitprogrammdiagramm für einen bestimmten Tag angezeigt

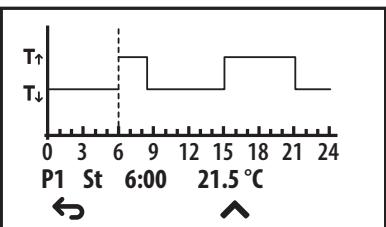

PIERWSZE URUCHOMIENIE / FIRST START-UP / ERSTINBETRIEBNAHME

Po pierwszym podłączeniu termostatu do napięcia zasilającego, należy najpierw ustawić język w jakim będzie pracował termostat, oraz datę i godzinę / After connecting the thermostat to the power supply for the first time, first set the language in which the thermostat will be operated, as well as the date and time / Wenn Sie den Thermostat zum ersten Mal an das Stromnetz anschließen, stellen Sie zunächst die Sprache, in der der Thermostat betrieben wird, sowie das Datum und die Uhrzeit ein

KALIBRACJA TEMPERATURY / TEMPERATURE CALIBRATION / TEMPERATURKALIBRIERUNG

Kalibrację wykonujemy przy użyciu zewnętrznego termometru przy montażu lub po dłuższym użytkowaniu regulatora, jeżeli temperatura pokojowa mierzona przez czujnik wewnętrzny lub zewnętrzny odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: -9,9 do +9,9°C z dokładnością do 0,1°C / The calibration is performed using an external thermometer during installation, or after longer use of the regulator, if the room temperature measured by the internal or external sensor differs from the actual temperature. Adjustment range: -9,9 to +9,9°C with an accuracy of 0,1°C / Die Kalibrierung erfolgt mit einem externen Thermometer bei der Montage oder nach längerem Gebrauch des Reglers, wenn die vom internen oder externen Fühler gemessene Raumtemperatur von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Einstellbereich -9,9 bis +9,9°C mit einer Genauigkeit von 0,1°C

KONFIGURACJA ROZSZERZONA / EXTENDED CONFIGURATION / ERWEITERTE KONFIGURATION

Zeskanuj poniższy kod QR lub wpisz w przeglądarce www.kontakt-simon.pl/....., aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawień oraz dodatkowych funkcjonalności termostatu / Scan the QR code below or type in your browser: www.kontakt-simon.pl/....., to get more information about the settings and additional functionalities of the thermostat / Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder geben Sie ihn in Ihren Browser ein: www.kontakt-simon.pl/....., für weitere Informationen über Einstellungen und zusätzliche Thermostatfunktionen



PL Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej oraz podłączenia do instalacji stałej, która musi być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami. Obwód elektryczny, do którego podłączone jest urządzenie, musi być zabezpieczony bezpiecznikiem o przedziale zadziałania 16 A. Przed zainstalowaniem wyłączyć bezpieczniki instalacji domowej. Podłączenie powinno wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje EN The device is designed for continuous operation and connection to a permanent installation. The electric circuit to which the device is connected must be protected with a fuse with a breaking current of max. 16 A. Before installing, switch off the fuses of the domestic installation. The connection should be made by a person with appropriate qualifications: EN Das Gerät ist für den Dauerbetrieb und den Anschluss an eine ortsfeste Installation bestimmt, die den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen muss. Der Stromkreis, an den das Gerät angeschlossen ist, muss mit einer Sicherung mit einem maximalen Auslösestrom von 16 A abgesichert sein. Vor der Installation schalten Sie die Sicherungen der Haushaltseinrichtung aus. Der Anschluss sollte von einer qualifizierten Person vorgenommen werden

WARUNKI GWARANCJI / WARRANTY / GARANTIE

1. Spółka KONTAKT-SIMON SA z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach ul. Bestwińska 21, udziela na niniejszy wyrob 24 miesiące gwarancji, licząc od daty sprzedaży. 2. Gwarancja jest udzielana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na tym terytorium może być realizowana. 3. Gwarancja udziela się na sprawne działanie produktu. 4. Gwarancja nie są objęte uszkodzeniami i wadami powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania. 5. Podstawą realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jest dowód zakupu produktu z danym sprzedawcą i datą sprzedaży. 6. Kupującemu przysługuje prawo bezpłatnej naprawy, gdy naprawa jest niemożliwa, wymiany niesprawnych elementów lub wyrobu na takim sam lub równorzędnym w przypadku zaprzestania produkcji reklamowanego elementu przez KONTAKT-SIMON S.A. 7. Czas odpowiedzi na reklamacje: 14 dni, od dnia jej otrzymania. Czas realizacji: 30 dni od dnia dostarczenia wadliwego produktu do Producenta. W przypadku braku zgody zezwy sprzedawcy oraz gwarancja nie ma wpływów na te środki ochrony prawnnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.kontakt-simon.com/pl/Warunki-gwarancji.html EN Warranty conditions available at: www.kontakt-simon.com/warranty DE Garantiebedingungen abrufbar unter: www.kontakt-simon.com/warranty

PL Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pozwala uniknąć niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, którzy może mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego usuwania produktu. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje są dostępne u dostawców i dystrybutorów. Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi. Rolą gospodarstw domowych jest odpowiednie postępowanie z zużyтыm sprzętem elektrycznym i elektronicznym EN The crossed-out bin symbol is a symbol of selective collection and means that the product should not be disposed of with the normal household waste. By ensuring this product is disposed of properly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise arise from inappropriate disposal of this product. The product should be taken to the appropriate point that deals with the collection and recycling of electrical and electronic equipment. Detailed information is available from suppliers and distributors. The device is made of materials that can be reprocessed or recycled. The role of households is to properly manage waste from electrical and electronic equipment. DE Die Abbildung einer durchgestrichenen Mülltonne ist ein Symbol für eine getrennte Sammlung und bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushmüll zu entsorgen ist. Durch die fachgerechte Entsorgung des Produkts vermeiden Sie die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts auftreten können. Das Produkt soll bei einer geeigneten Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden. Ausführliche Informationen sind bei den Lieferanten und Händlern erhältlich. Das Gerät ist aus Werkstoffen hergestellt, die recycelt oder wiederverwendet werden können. Es ist Aufgabe der Haushalte, Elektro- und Elektronikaltgeräte ordnungsgemäß zu behandeln

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
Tel. +48 32 324 63 00, e-mail: info@kontakt-simon.com
http://www.kontakt-simon.com

SIMON 54: DETD1A.01..
SIMON 55: TETD1A.01..


PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PROGRAMOVATEĽNÝ TERMOSTAT PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICKÉ ÚDAJE / MŰSZAKI ADATOK



~230 V ± 10% 50 Hz	IP20	16 A/3600 W (AC1) 2 A/450 VA (AC3)	1x4 mm ² 2x2.5 mm ² max 7 mm		
-----------------------	------	---------------------------------------	--	--	--

	Prostredí / Prostredie / Mérési tartományok	0°...+35°C
	Rozsah nastavení / Rozsah nastavenia / Beállítás mérési tartománya	0°...+50°C
	Přesnosť nastavení / Presnosť nastavenia / Beállítások pontossági tartománya	0,5°C
	Přesnosť měření / Presnosť merania / Mérési pontosság	0,1°C

MONTÁZNÍ POKYNY / ODPORÚČANIA PRE INSTALÁCIU / SZERELÉSI AJÁNLÁSOK

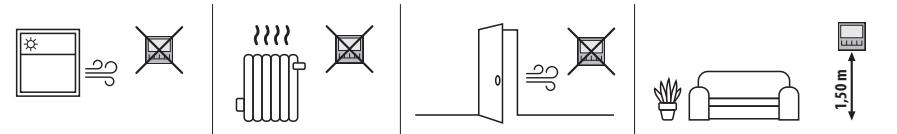

NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD NA MONTÁŽ / SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

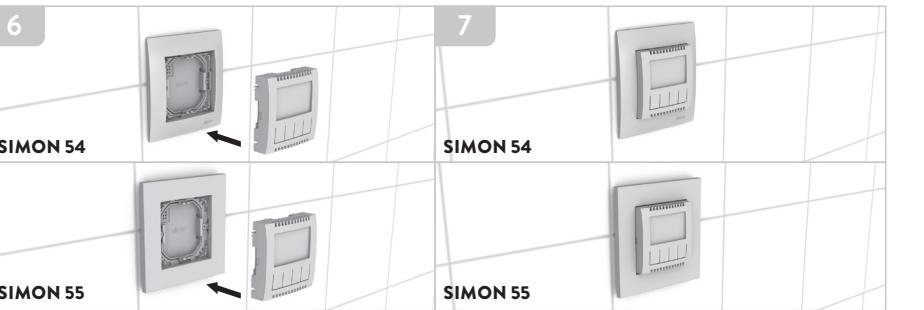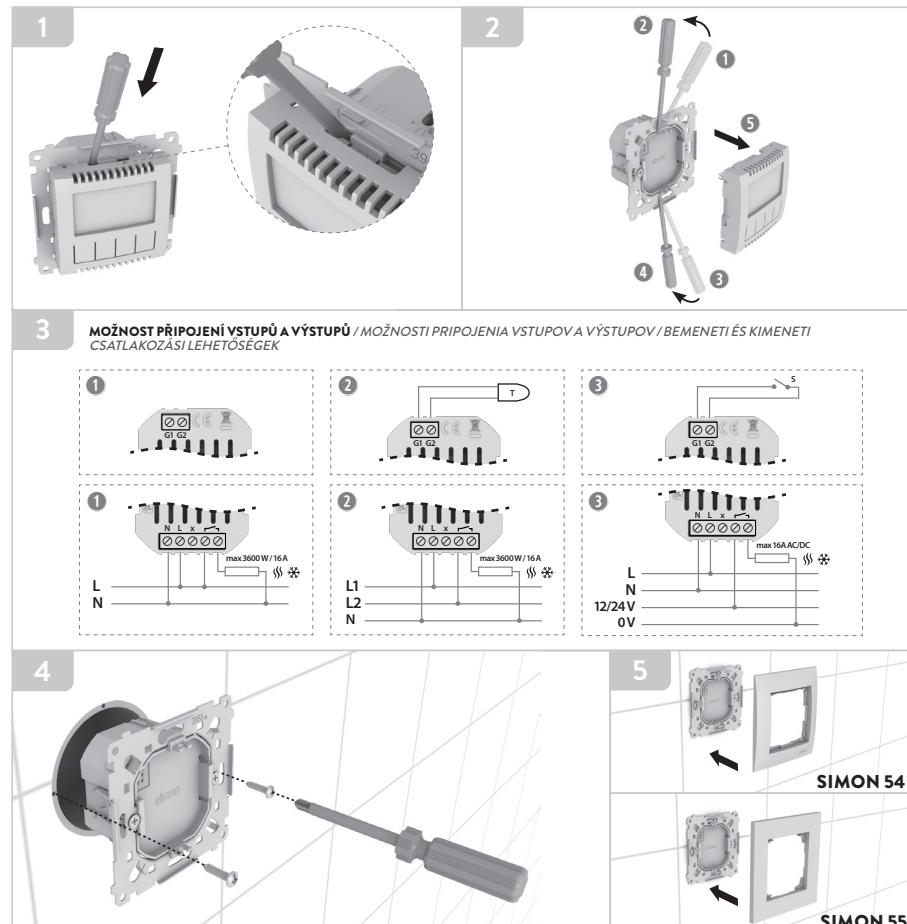

POPIS / POPIS / LEÍRÁS

CZ Elektronický termostat s displejem slouží k regulaci teploty v obytných a kancelářských prostoroch. Termostat měří okolní teplotu pomocí vnitřního čidla a teplotu jiného objektu (např. podlahy) pomocí externí sondy (T), pokud je připojena. Termostat udržuje nastavenou teplotu na základě měření z vnitřního nebo externího čidla v závislosti na nastavení v menu. Kromě toho může být externí čidlo konfigurováno jako omezovač teploty, např. podlahy. Termostat ovládá bezpotenciálové výstupní relé, které v režimu vytápění lze připojit ke kotli, termostatickým hlavicím, elektrickému podlahovému vytápění atd., zatímco v režimu chlazení k chladicímu zařízení.

SK Elektronický termostat s displejom sa používa na reguláciu teploty v obytných a kancelárskych priestoroch. Termostat meria teplotu okolia pomocou vnútorného snímača a teplotu iného objektu (napr. podlahy) pomocou externej sondy (T), ak je pripojená. Termostat udržiava nastavenú teplotu na základe merania z interiéru alebo exteriéru snímača v závislosti od nastavení v ponuke. Okrem toho môže byť externý snímač nakonfigurovaný ako obmedzovač teploty, napr. pre podlahu. Termostat ovláda bezpotenciálové výstupné relé, ktoré môže byť v režime vykurovania pripojené ku kotli, termostatickym hlaviciam, elektrickemu podlahovemu kúreniu atd. a v režime chladenia k chladiacemu zariadeniu.

HU A kijelzővel ellátott elektronikus termosztát a lakó- és irodahelyiségek hőmérsékletének szabályozására szolgál. A termosztát a belső érzékelője alapján méri a helyiség hőmérsékletét vagy egy másik tárgy hőmérsékletét (pl. padló) egy külső szondát (T) keresztül, ha az csatlakoztatva van. Beállított üzemmód alapján a belső és külső hőmérséklet érzékelői által mért értékek segítségével biztosítja a kívánt hőmérsékletet a vezérlőn. Továbbá a külső érzékelőt fel lehet használni hőmérséklet korlátozónak pl. padlófűtésnél. A termosztát egy potenciálmentes kimeneti relével vezérel, amely drámai maradás esetében a belső óra és betáplált paraméterek működőképességet 90 napig fenntartja.


PRINCIP FUNKOVÁNÍ / PRINCÍP FUNGOVANIA / MŰKÖDÉS ELV

CZ Teplota namárená vnitřním čidlem okolo termostatu nebo teplota namárená externím teplotním čidlem (sondu) se povídavá s požadovanou teplotou. S přihlédnutím k nastaveným regulačním parametry termostat zapíná nebo vypíná výstupní relé, které ovládá zdroj vytápění nebo chlazení. Spínací kontakt relé je galvanicky oddělen od napájecích svorek a od svorek externí sondy nebo kontaktu.

SK Teplota nameraná vnútorným snímačom okolo termostatu alebo teplota nameraná vonkajším snímačom teploty (sondu) sa povídavou s požadovanou teplotou. S ohľadom na nastavené parametre regulácie termostat zapína alebo vypína výstupné relé, ktoré riadi zdroj vykurovania alebo chladenia. Spínací kontakt relé je galvanicky ododen od svorek napájania a od svorek externej sondy alebo kontaktu.

HU A belső érzékelő által a termosztát körül mért hőmérséklet, vagy a külső hőmérséklet érzékelő (szonda) által mért hőmérséklet összehasonlítsása kerül a kívánt hőmérséklettel. A beállított szabályozási paraméterek figyelembevételével a termosztát be- vagy kapcsolja a fűtési vagy hűtési forrást vezérlő kimeneti relét. A relé kapcsolódérintkezéje galvanikusan el van választva a tápcsatlakozótól és a külső szonda vagy érintkező csatlakozótól.

DISPLEJ / DISPLAY / KIJELZŐ

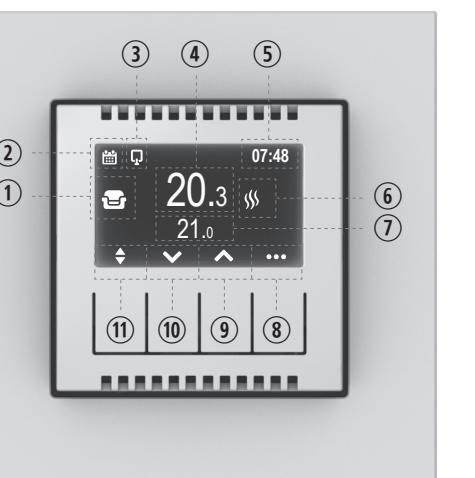

① Stav termostatu / Stav termostatu / A termosztát állapota

KOMFORT / KOMFORT / KOMFORT
teplota nastavená v ručním režimu
nastavenie teploty v manuálnom režime
hőmérséklet beállítása kézi üzemmódba

ECO / ECO / ECO
teplota nastavená v ručním režimu
nastavenie teploty v manuálnom režime
hőmérséklet beállítása kézi üzemmódba

Ruční nastavení / Manuálne nastavenie / Kézi üzemmód

DOVOLENÁ / PRÁZDNINY / SZABADSÁG FUNKCIÓ
teplota nastavená na požadovaný počet dní
teplota nastavená na určitý počet dní
hőmérséklet beállítása meghatározott számú napra

ČASOVÁC / ČASOVÁC / IDÓZÍTÓ
teplota nastavená pro požadovaný čas
teplota nastavená na požadovaný čas
adott időre beállított hőmérséklet

Termostat vypnutý / Termostat vypnutý / Termosztát kikapcsolva

V aktivním automatickém režimu je místo ① prázdné
V aktívnom automatickom režime zostáva miesto ① prázdné
Automatikus üzemmódban üres marad a ① ikon

② Provozní režimy / Prevádzkové režimy / Működési üzemmódok

Automatický, teplota dle časového programu / Automatický, teplota podľa časového programu / Automatikus, időprogram szerinti beállítás hőmérséklet

Automatický neaktívny až do další změny v časovém programu / Automatický neaktívny až do ďalej zmeny v časovom programe / Automatikus passzív az időprogram következő módosításig

Ruční, místo ② je prázdné / Manuálny, miesto ② zostáva prázdné / Manuális, üres marad a ② ikon

Externí teplotní čidlo / Snímač vonkajšej teploty / Külső hőmérséklet érzékelő

Aktívny / Aktívny / Aktív

Nepripojený / Nie je pripojený / Nincs csatlakoztatva

Namárená teplota / Nameraná teplota / Mért hőmérséklet

Aktuální čas / Aktuálny čas / Aktuális idő

Vytápení / Vykurovanie / Fűtés

Chlazení (možnosť rozšírené konfigurácie) / Chladenie (možnosť rozšírennej konfigurácie) / Hűtés (bővített konfigurációs lehetőség)

Požadovaná teplota / Požadovaná teplota / Kívánt hőmérséklet


(8) ● ● MENU nastavení termostatu / MENU nastavení termostatu / A termosztát beállításai MENÜ

Zablokování prístupu do menu. Pro odblokovanie prístupu do menu stisknite 4 tlačítka současně / Prístup do menu je zablokovaný. Ak chcete odmknúť vstup do menu, stlačte a podržte súčasne všetky 4 tlačidlá / Kijelözőr lezára. Kijelözőr oldásához nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre mind a 4 gombot

⑨ ruční zvýšení teploty o 0,5°C / manuálne zvýšenie teploty o 0,5°C / kézi módban hőmérséklet növelés 0,5 °C-kal

⑩ ruční snížení teploty o 0,5°C / manuálne zníženie teploty o 0,5°C / kézi módban hőmérséklet csökkenés 0,5 °C-kal

⑪ ▲ Přepínání mezi uloženými teplotami KOMFORT a ECO. Dlouhým stisknutím zobrazíte časový osuš automatického režimu / Přepínání mezi uloženými teplotami COMFORT a ECO. Dlouhým stlačením sa zobrazí časová osa automatického režimu / Átváltás KOMFORT hőmérsékletről ECO hőmérsékletre és vissza. Hosszan megnyomva a gombot meglehetően az automatikus üzemmód a megfelelő napi hőmérsékleti értékekkel

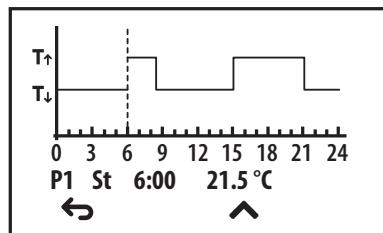

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ / PRVÉ SPUSTENIE / ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

Po prvním připojení termostatu k napájecímu napětí nejdříve nastavte jazyk, ve kterém bude termostat pracovat, datum a čas / Pri prvom spustení termostatu k napájaniu musíte najprv nastaviť jazyk, v ktorom bude termostat pracovať, a dátum a čas / A termosztát feszültség alá helyezése után először állítsa be a nyelvet, amelyen a termosztát működni fog, valamint a datumot és az időt

KALIBRACE TEPLOTY / KALIBRÁCIA TEPLOTY / HŐMÉRSÉKLET KALIBRÁLÁSA

Kalibrace se provádí pomocí externího teploměru při montáži nebo po delším používání regulátoru, pokud se pokojová teplota namárená vnitřním nebo externím čidlem liší od skutečné teploty. Rozsah nastavení: -9,9 až +9,9°C s přesností na 0,1°C / Kalibrácia sa vykonáva pomocou externého teplomera počas inštalačie alebo po dlhom používaní regulátora, ak sa teplota v miestnosti nameraná interným alebo externým snímačom odchýluje od skutočnej teploty. Rozsah nastavenia -9,9 až +9,9°C presnosť 0,1°C / A kalibráciás külső hőmérővel történik a telepítés során vagy a termosztát hosszabb használata után, abban az esetben ha a belső vagy külső érzékelő által mért szabahőmérséklet eltér a valós hőmérséklettől. Beállítási tartomány: -9,9 až +9,9°C között, 0,1°C-os pontossággal

ROZŠÍRENÁ KONFIGURACE / ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA / BŐVÍTETT KONFIGURÁCIÓ

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo zadajte do prohlížeče: www.kontakt-simon.pl..... a získejte více informáciu o nastavení a dalších funkciach termostatu / Naskenujte nízse uvedený kód QR alebo ho zadajte do prehliadača: www.kontakt-simon.pl....., kde nájdete ďalšie informácie o nastaveniach a ďalších funkciach termostatu / Továri információt olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy írja be bőngészjébe: www.kontakt-simon.pl..... a termosztát beállítási és egyéb funkciókkal kapcsolatban



CZ Zařízení je určeno pro nepřetržitý provoz a připojení k pevné instalaci, která musí odpovídat platným normám a předpisům. Elektrický obvod, ke kterému je zařízení připojeno, musí být chráněn pojistkou s maximálním proudem 16 A. Před instalací vypněte pojistky domovní instalace. Připojení by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací. SK Spotrebic je určený na nepřetržitý provoz a připojení ke pevné instalaci. Rozsah nastavení: -9,9 až +9,9°C s presnosťou 0,1°C. A kalibráciás külső hőmérővel történik a telepítés során vagy a termosztát hosszabb használata után, abban az esetben ha a belső vagy külső érzékelő által mért szabahőmérséklet eltér a valós hőmérséklettől. végezheti el

CZ Záruční podmínky dostupné na: www.kontakt-simon.com/warranty.

SK Záručné podmienky dostupné na: www.kontakt-simon.com/warranty.

HU A garanciális feltételek elérhetők: www.kontakt-simon.com/pl/warranty.

CZ Symbol přeškrtnutého koše je symbolem trženého sběru a znamená, že výrobek by se neměl využívat společně s běžným odpadem z domácnosti. Správnou likvidací výrobku umožňuje vyuhnout se negativnímu vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, k němuž může dojít v případě nesprávného odstraňování výrobku. Výrobek předejte na příslušné místo, které se věnuje sběru a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Podrobně informace jsou dostupné u dodavatele a distributore. Zařízení je zkonstruováno z materiálů, které lze znovu zpracovat nebo recyklovat. R